




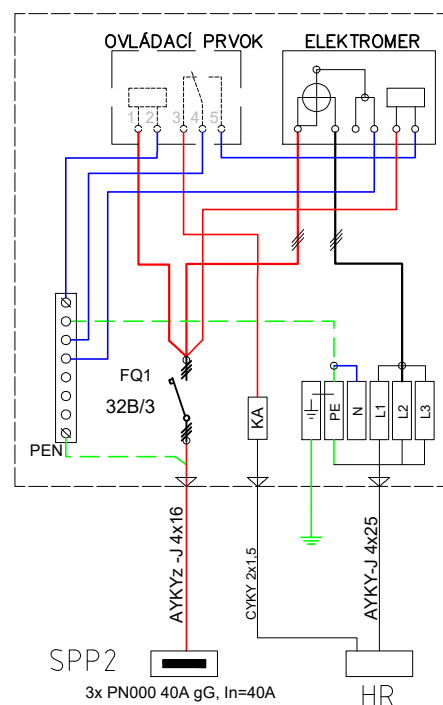
MATERIÁL SKRINE: TVRDENÝ POLYESTER, RAL 7035
ODOLNOSŤ PROTI HORENIU: KATEGÓRIA B
PRÍVOD/VÝVOD: ZDOLA/ZDOLA
NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA : 3 PEN AC, 230/400V, 50Hz, TN-C
STUPEŇ KRYTIA: IP44 / IP2x
MENOVITÝ PRÚD: DO 100A
OCHRANA PRI PORUČE : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

ROZMEROVÝ NÁČRT







MATERIÁL SKRINE: TVRDENÝ POLYESTER, RAL 7035
ODOLNOSŤ PROTI HORENIU: KATEGÓRIA B
PRÍVOD/VÝVOD: ZDOLA/ZDOLA
NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA : 3 PEN AC, 230/400V, 50Hz, TN-C-S
STUPEŇ KRYTIA: IP44 / IP20
MENOVITÝ PRÚD: DO 63A
OCHRANA PRI PORUČE : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

ROZMEROVÝ NÁČRT



LEGENDA:

- ochrana samočinným odpojením napájania v sieti TN
- ochrana uzemnením a ochranným pospájaním
- dvojité alebo zosilnená izolácia

Poznámky:		Pečiatka:		Pečiatka:		USS: 	
						Sada č.:	
Z-3							
Z-2							
Z-1							
Zmena:		Obsah zmeny:		Dátum:		Vypracoval:	
						Podpis:	
Investor:				Projektant:			
Obec Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6, 067 83 Kamenica nad Cirochou okr. Humenné				 ING. RUDOLF ŠTOBER ELIN JOVICKÁ 2, 048 01 ROŽŇAVA www.elin.sk, elin@elin.sk, 0905 681 018			
Stavba:				Ing. Rudolf Štober			
NOVOSTAVBA MŠ V OBCI KAMENICA NAD CIROCHOU				Hlavný inžinier projektu: Ing. arch. Róbert Lajčiak			
Miesto stavby:							
parc. č. 1113/1, kat. územie Kamenica n. Cirochou, 067 83, okr. Humenné							
Časť:							
SO-05 NN PRÍPOJKA							
Obsah:				Dátum:		Stupeň PD:	
PRÍPOJKOVÁ SKRIŇA SPP ROZVÁDZAČ ER				05/2019		DSPaR	
				Mierka:		Formát:	
				---		2xA4	
				Archívne číslo:		Časť:	
				P-015-052019		N2	
				Výkres číslo:		Zmena:	
				E-03		Z-0	
Táto projektová dokumentácia je duševným majetkom autora. Akékoľvek rozmnožovanie jej časti alebo celku, alebo využitie riešenia tretími osobami je povolené len s písomným súhlasom autora.							