


Pohľad zadný západný - predsadený fasádny plášť minimálne EW 30D1 / EI 30D1 vyplnený s tepelnou izoláciou s triedy reakcie na oheň A-s1, resp. d0 (podľa STN EN 13501-1 + A1)

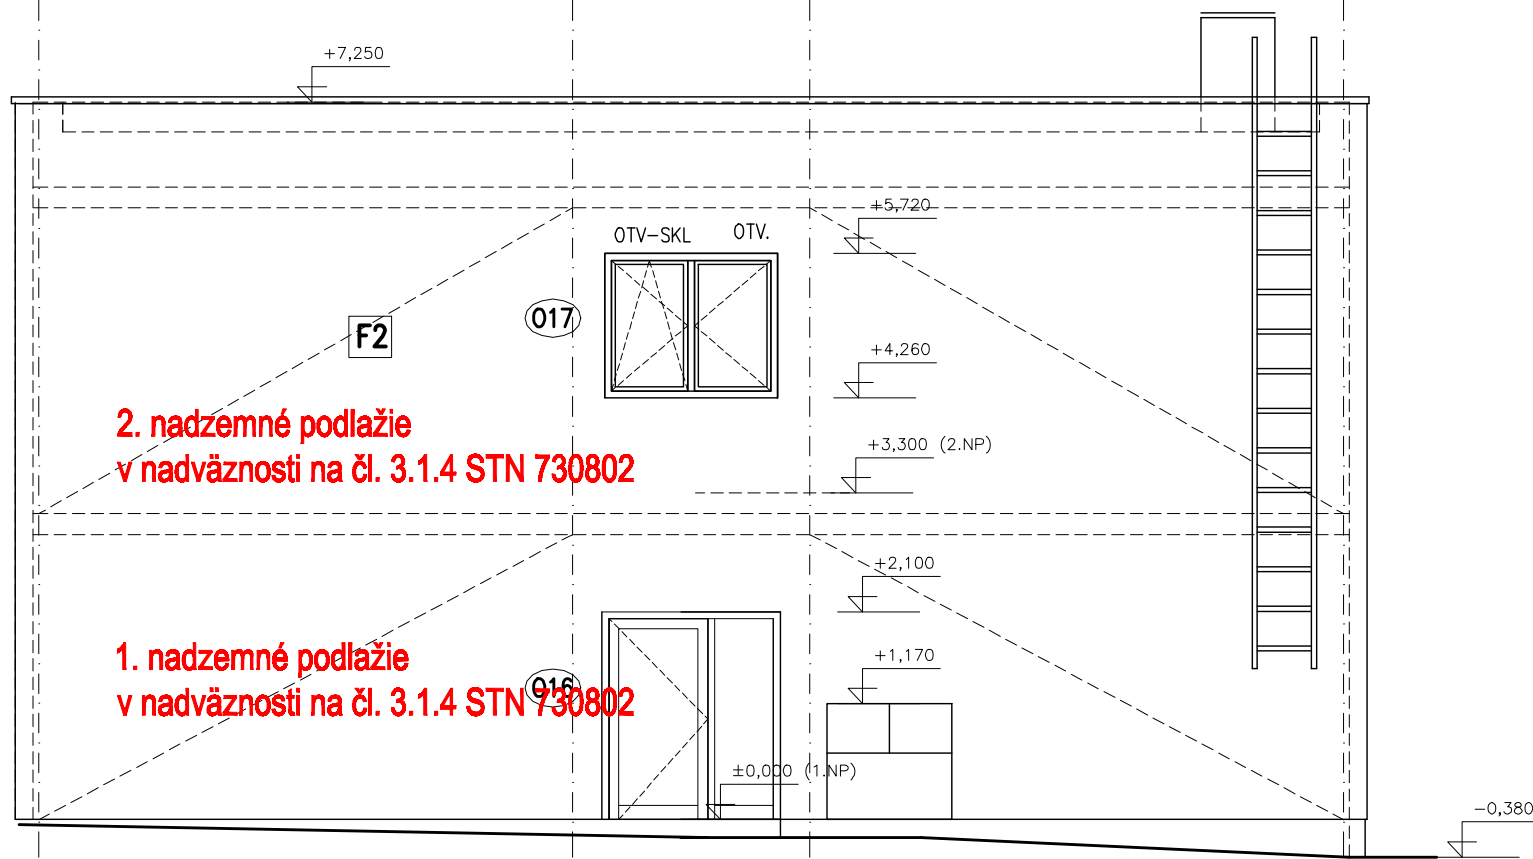

Pohľadbočný severný- kontaktný zatepľovací systém musí byť vo vyhotovení triedy reakcie na oheň A2-s1, doplnková klasifikácia STN EN 13501-1 =>d0 odpadávajúce a odkvapkávajúce látky, doplnková klasifikácia STN EN 13501-1 =>s1 tvorba dymu (kamenná vlna 120 mm /1000x600/ tep.odpor 4,15 m²k/W, ostenia okien min. 30 mm + sklotextilná mriežka. Povrch vonkajšia omietka v zložení silikónový základ + silikónová omietka, rozštiepaná štruktúra 2 mm).

LEGENDA POŽIARNEJ OCHRANY

VÝŠKA OBJEKTU - v súlade s čl. 3.1.6. STN 730802

Rekonštrukcia budovy ZUS L.Rajčera		ATELIÉR KUSÁ, s.r.o.	
Bratislava, Sklenárova 5		Prievozská 37	
Katastrálne územie: Nivy, p. č. 15303/13, súpis.č. 286		821 09 Bratislava	
Investor: ZUS L.Rajčera, Bratislava, Sklenárova 5		0903/808011, 0905/227307	
Pôvodný autor: Ing. Ján Lazar, akcia "Z", r. 1979		e-mail: atelierkusad@gmail.com	
Autor revízie: Mgr. Ľuboš Vyrůbal		Kresil: Vyrůbal	
Časť: B.2.7 Riešenie protipožiarnej bezpečnosti		Dátum: 02/2018	
Obsah výkresu: Pohľady východný, severný - návrh		Formát: A4	
		Stupeň: Projekt stavby	
		Mierka: 1:75	
		Č.výkresu: 03	

