


R.T=250,600
U.T=251,600=+0,950

R.T=VZT735
U.T=251,735=+2,085

oR.T=251,990
U.T=252,675=+3,025

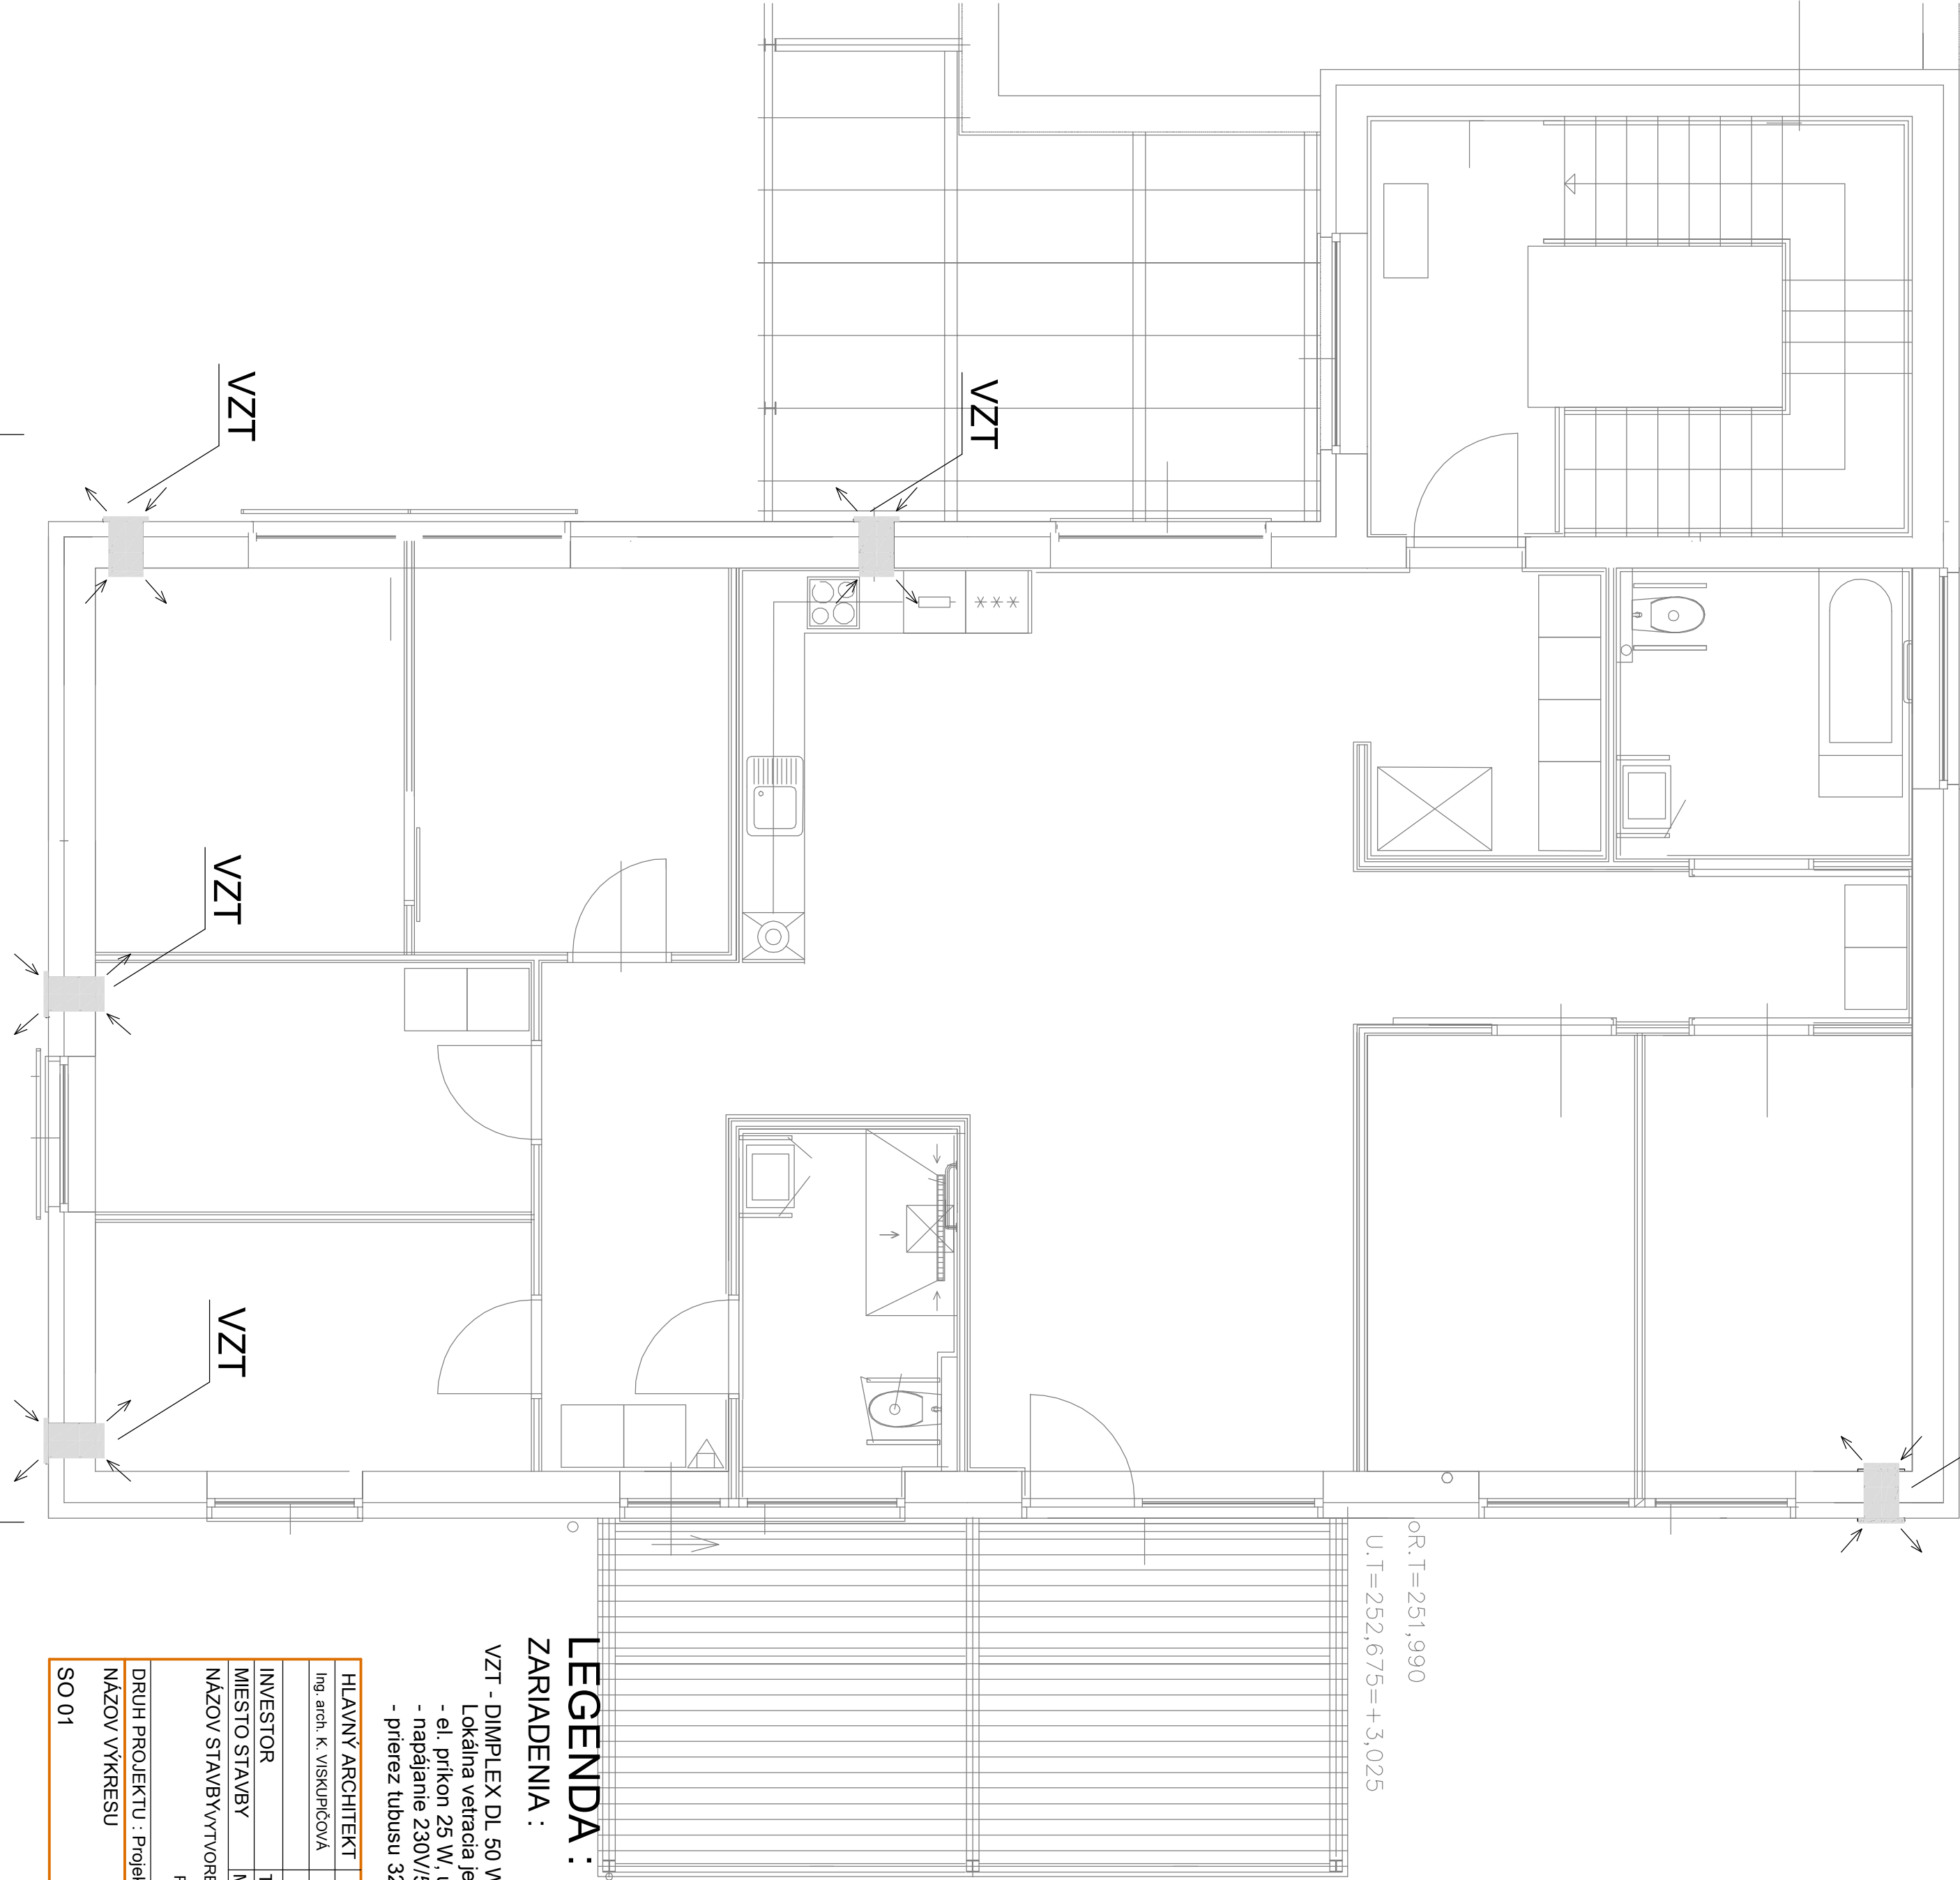

LEGENDA :

ZARIADENIA :

- VZT - DIMPLEX DL 50 WE + tubus DL 50Q
Lokálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla, vzduchový výkon 15/30/45/55 m3/h
- el. príkon 25 W, účinnosť 90%
- napájanie 230V/50Hz, krytie IP24
- prierez tubusu 320x320 mm, hĺbka 320-480mm

HLAVNÝ ARCHITEKT		ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Ing. Stanislav Švec - SAPRO Technické vybavenie budov Projektácia stavieb	
Ing. arch. K. VISKUPČIOVÁ		Ing. Stanislav Švec	Ing. Stanislav Švec	Ing. Stanislav Švec - SAPRO Technické vybavenie budov Projektácia stavieb	
INVESTOR		TSK, K DOLNEJ STANICI 7282/20A, 911 01 TRENDÍN		Ing. Stanislav Švec - SAPRO Technické vybavenie budov Projektácia stavieb	
Miesto stavby		Mnichova Lehota, Parcela č. 298, 297/1		Ing. Stanislav Švec - SAPRO Technické vybavenie budov Projektácia stavieb	
NAZOV STAVBY/VTVORENIE		PODMIENOK PRE DEINŠTITUCIONALIZACIU DSS		Ing. Stanislav Švec - SAPRO Technické vybavenie budov Projektácia stavieb	
ADAMOVSKE KOCHANOVCE		RODINNÝ STYL JEDNOTKAMI		Ing. Stanislav Švec - SAPRO Technické vybavenie budov Projektácia stavieb	
Mnichova Lehota		ARCHIV		Ing. Stanislav Švec - SAPRO Technické vybavenie budov Projektácia stavieb	
DRUH PROJEKTU : Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby : časť Vetracie		MIERKA		Č.VÝKRESU	
NAZOV VÝKRESU		SO 01		V-2	