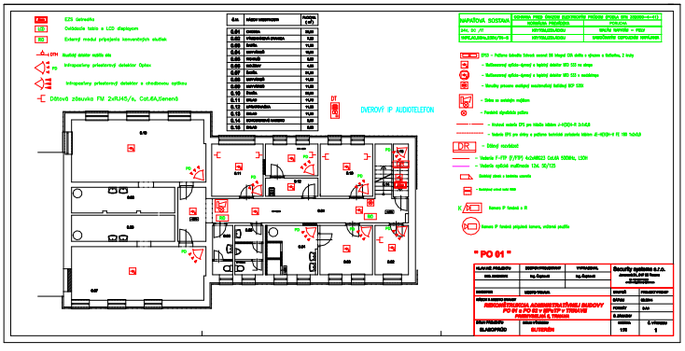
EZS ústredňa
Ovládacia tablo s LCD displejom
Externý modul pripojenia komunikačných služieb
Budiaci detektor nábehu ale
Infrapriestorový priestorový detektor Optex
Infrapriestorový priestorový detektor s vhodnosťou vyhľadu
Dátová zásuvka FM 2xRJ45/a, Cat.6A,tienená
DVEROVÝ IP AUDIOTELEFÓN
NAPÄTOVÁ SOSTAVA
NORMÁLNA PREVÁDZKA
PORUCHA
24V, DC /IT
KRYTOMLOŽIACKOU
MALÝ NAPÄTIM – PELV
TNPJALOŽIAN,230V/TN-S
KRYTOMLOŽIACKOU
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
EPS - Požiarna ústredňa Schrack secondi D6 hliadok CIS zbrže s výkonom a batériou, 2 linky
- Kúrkovosový optico-dymový a teplotný detektor IBS 533 so sklopu
- Kúrkovosový optico-dymový a teplotný detektor IBS 533 s montážnym
- Siréna so svetelným majákom
- Tlačidlo okamžitého poplachu
- Hlásič požiarny tlačidlový
- Hlásič požiarny tlačidlový
- Vedenie EPS pre hlásiče hlásiaci zvonci 24 hlásiči CIS dvoch s výkonom a batériou, 2 linky
- Kúrkovosový optico-dymový a teplotný detektor IBS 533 so sklopu
- Kúrkovosový optico-dymový a teplotný detektor IBS 533 s montážnym
- Siréna so svetelným majákom
- Tlačidlo okamžitého poplachu
- Hlásič požiarny tlačidlový
- Vedenie EPS pre hlásiče hlásiaci zvonci 24 hlásiči CIS dvoch s výkonom a batériou, 2 linky
- Kúrkovosový optico-dymový a teplotný detektor IBS 533 so sklopu
- Kúrkovosový optico-dymový a teplotný detektor IBS 533 s montážnym
- Siréna so svetelným majákom
- Tlačidlo okamžitého poplachu
- Hlásič požiarny tlačidlový
- Vedenie F-FTP (F/FTP) 4x2xAWG23 Cat.6A 500MHz, LSOH
- Vedenie optické multimédia 12A, 50/125
- Ukončovací panel s kamerou uzavrie
- Kamera IP farebná s IR
- Kamera IP farebná pripojená kamera, vstavaná predlha
- Ukončovací panel s kamerou uzavrie
- Kamera IP farebná s IR
- Kamera IP farebná pripojená kamera, vstavaná predlha
- Ukončovací panel stanice kamerového systému
" PO 01 "
KLAVAČ PROJEKTU
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
VYPRACOVAL
Security systémy s.r.o.
Jasenová 24, 917 02 Trnava
tel.:0905 123 456
www.security.sk
INVESTOR
MIESTO STAVBY
REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY PO 01 a PO 02 v ZP/ATP v TRNAVE
PRIESTRELSKÁ 4, TRNAVA
STUPEŇ
PROJEKT PRE SP
OBJEKT
SO.01
FORMÁT
1:50
C. ZÁKAZKY
DŇA PROJEKTU
DŇA VYKRESU
ČÍSLO
C. VYKRESU
SLAVOPRÁVOVÁ
Prehľadová schéma EPS
1/25
1

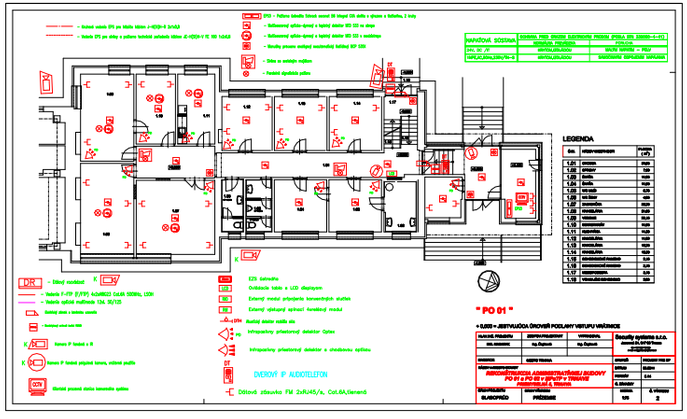
EPS - Požiarna ústredňa Schrack secondi D6 hliadok CIS zbrže s výkonom a batériou, 2 linky
- Kúrkovosový optico-dymový a teplotný detektor IBS 533 so sklopu
- Kúrkovosový optico-dymový a teplotný detektor IBS 533 s montážnym
- Siréna so svetelným majákom
- Tlačidlo okamžitého poplachu
- Hlásič požiarny tlačidlový
- Vedenie F-FTP (F/FTP) 4x2xAWG23 Cat.6A 500MHz, LSOH
- Vedenie optické multimédia 12A, 50/125
- Ukončovací panel s kamerou uzavrie
- Kamera IP farebná s IR
- Kamera IP farebná pripojená kamera, vstavaná predlha
- Ukončovací panel stanice kamerového systému
NAPÄTOVÁ SOSTAVA
NORMÁLNA PREVÁDZKA
PORUCHA
24V, DC /IT
KRYTOMLOŽIACKOU
MALÝ NAPÄTIM – PELV
TNPJALOŽIAN,230V/TN-S
KRYTOMLOŽIACKOU
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
LEGENDA
EZS ústredňa
Ovládacia tablo s LCD displejom
Externý modul pripojenia komunikačných služieb
Budiaci detektor nábehu ale
Infrapriestorový priestorový detektor Optex
Infrapriestorový priestorový detektor s vhodnosťou vyhľadu
DVEROVÝ IP AUDIOTELEFÓN
Dátová zásuvka FM 2xRJ45/a, Cat.6A,tienená
" PO 01 "
+ SLUŽBA + JEDNOTKOVÁ ÚROVEŇ PODĽAHLOSTI VEDENIA VRÁTANE
KLAVAČ PROJEKTU
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
VYPRACOVAL
Security systémy s.r.o.
Jasenová 24, 917 02 Trnava
tel.:0905 123 456
www.security.sk
INVESTOR
MIESTO STAVBY
REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY PO 01 a PO 02 v ZP/ATP v TRNAVE
PRIESTRELSKÁ 4, TRNAVA
STUPEŇ
PROJEKT PRE SP
OBJEKT
SO.01
FORMÁT
1:50
C. ZÁKAZKY
DŇA PROJEKTU
DŇA VYKRESU
ČÍSLO
C. VYKRESU
SLAVOPRÁVOVÁ
PREDAJŇA
1/25
2

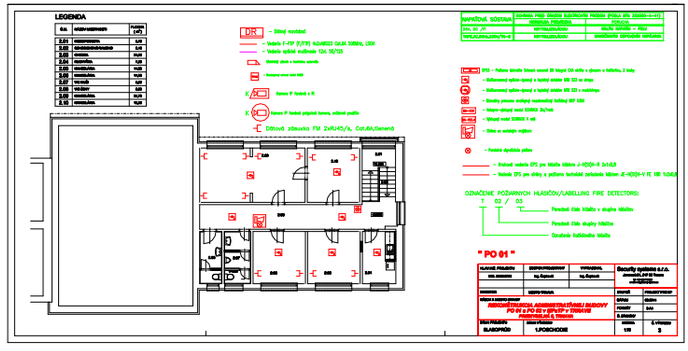
LEGENDA
DR - Dátový rozvádzač
- Vedenie F-FTP (F/FTP) 4x2xAWG23 Cat.6A 500MHz, LSOH
- Vedenie optické multimédia 12A, 50/125
Ukončovací panel s kamerou uzavrie
Kamera IP farebná s IR
Kamera IP farebná pripojená kamera, vstavaná predlha
Dátová zásuvka FM 2xRJ45/a, Cat.6A,tienená
NAPÄTOVÁ SOSTAVA
NORMÁLNA PREVÁDZKA
PORUCHA
24V, DC /IT
KRYTOMLOŽIACKOU
MALÝ NAPÄTIM – PELV
TNPJALOŽIAN,230V/TN-S
KRYTOMLOŽIACKOU
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
EPS - Požiarna ústredňa Schrack secondi D6 hliadok CIS zbrže s výkonom a batériou, 2 linky
- Kúrkovosový optico-dymový a teplotný detektor IBS 533 so sklopu
- Kúrkovosový optico-dymový a teplotný detektor IBS 533 s montážnym
- Siréna so svetelným majákom
- Tlačidlo okamžitého poplachu
- Hlásič požiarny tlačidlový
- Vedenie EPS pre hlásiče hlásiaci zvonci 24 hlásiči CIS dvoch s výkonom a batériou, 2 linky
- Kúrkovosový optico-dymový a teplotný detektor IBS 533 so sklopu
- Kúrkovosový optico-dymový a teplotný detektor IBS 533 s montážnym
- Siréna so svetelným majákom
- Tlačidlo okamžitého poplachu
- Hlásič požiarny tlačidlový
- Vedenie EPS pre hlásiče hlásiaci zvonci 24 hlásiči CIS dvoch s výkonom a batériou, 2 linky
- Kúrkovosový optico-dymový a teplotný detektor IBS 533 so sklopu
- Kúrkovosový optico-dymový a teplotný detektor IBS 533 s montážnym
- Siréna so svetelným majákom
- Tlačidlo okamžitého poplachu
- Hlásič požiarny tlačidlový
- Vedenie F-FTP (F/FTP) 4x2xAWG23 Cat.6A 500MHz, LSOH
- Vedenie optické multimédia 12A, 50/125
- Ukončovací panel s kamerou uzavrie
- Kamera IP farebná s IR
- Kamera IP farebná pripojená kamera, vstavaná predlha
- Ukončovací panel stanice kamerového systému
OZNAČENIE POŽIARNYCH HLÁSIČOV/LABELLING FIRE DETECTORS:
1 - 03 / 03
Poradové číslo hlásiča v skupine hlásičov
Poradové číslo skupiny hlásičov
Označenie budúceho hlásiča
" PO 01 "
KLAVAČ PROJEKTU
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
VYPRACOVAL
Security systémy s.r.o.
Jasenová 24, 917 02 Trnava
tel.:0905 123 456
www.security.sk
INVESTOR
MIESTO STAVBY
REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY PO 01 a PO 02 v ZP/ATP v TRNAVE
PRIESTRELSKÁ 4, TRNAVA
STUPEŇ
PROJEKT PRE SP
OBJEKT
SO.01
FORMÁT
1:50
C. ZÁKAZKY
DŇA PROJEKTU
DŇA VYKRESU
ČÍSLO
C. VYKRESU
SLAVOPRÁVOVÁ
1.POSCHODIE
1/25
3

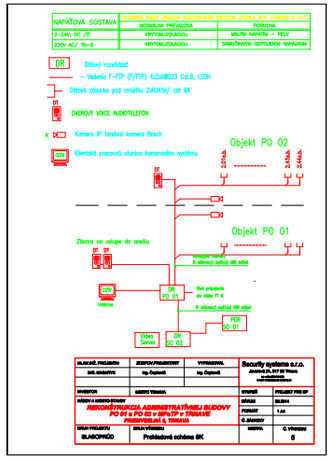
NAPÄTOVÁ SOSTAVA
NORMÁLNA PREVÁDZKA
PORUCHA
2-24V, DC /IT
KRYTOMLOŽIACKOU
MALÝ NAPÄTIM – PELV
230V AC/ TN-S
KRYTOMLOŽIACKOU
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
DR
Dátový rozvádzač
- Vedenie F-FTP (F/FTP) 4x2xAWG23 Cat.6, LSOH
Dátová zásuvka pod omietku 2xRJ45a/ cat 6A
DVEROVÝ VOICE AUDIOTELEFÓN
K
Kamera IP farebná kamera Bosch
Klientská pracovná stanica kamerového systému
Objekt PO 02
Objekt PO 01
Zdvorní na vstupe do areálu
Video Server
Vrátnica
Prístup Internet
K dátovej zásuvke RM klient
Bod prípojenia do siete IT K dátovej zásuvke RM klient
PDR PO 01
DR PO 01
DR SO 01
KLAVAČ PROJEKTU
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
VYPRACOVAL
Security systémy s.r.o.
Jasenová 24, 917 02 Trnava
tel.:0905 123 456
www.security.sk
INVESTOR
MIESTO STAVBY
REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY PO 01 a PO 02 v ZP/ATP v TRNAVE
PRIESTRELSKÁ 4, TRNAVA
STUPEŇ
PROJEKT PRE SP
OBJEKT
SO.01
FORMÁT
1:50
C. ZÁKAZKY
DŇA PROJEKTU
DŇA VYKRESU
ČÍSLO
C. VYKRESU
SLAVOPRÁVOVÁ
Prehľadová schéma SK
1/25
5

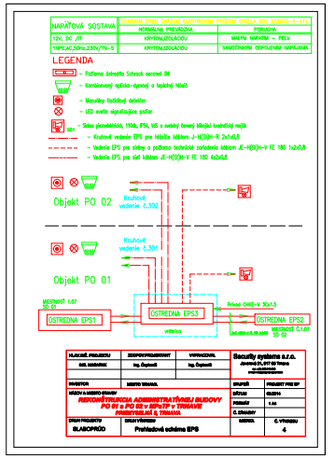
NAPÄTOVÁ SOSTAVA
NORMÁLNA PREVÁDZKA
PORUCHA
12V, DC /IT
KRYTOMLOŽIACKOU
MALÝ NAPÄTIM – PELV
TNPJALOŽIAN,230V/TN-S
KRYTOMLOŽIACKOU
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
LEGENDA
- Požiarna ústredňa Schrack secondi D6
- Kombinovaný optico-dymový a teplotný hlásič
- Manuálny tlačidlový detektor
- LED svetlo signalizačné požiar
- Siréna zhodnotiská, 110A, IP54, 105 s svetelný červený hliadič bezkrytový maják
- Vedenie EPS pre sklady a požiarne technické zariadenia hlásiče JI-H(ST)H-R 2x1x0,8
- Vedenie EPS pre sklady a požiarne technické zariadenia hlásiče JE-H(ST)H-V FE 180 1x2x0,8
- Vedenie EPS pre sklad hlásiče JE-H(ST)H-V FE 180 4x0x0,8
Objekt PO 02
Kruhové vedenie č.302
Kruhové vedenie č.301
Objekt PO 01
MIESTNOSŤ 1.07
SO 01
ÚSTREDŇA EPS1
ÚSTREDŇA EPS3
ÚSTREDŇA EPS2
MIESTNOSŤ 2.1.07
SO 02
Prívod CHKE-V 30x1,5
vrátnica
KLAVAČ PROJEKTU
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
VYPRACOVAL
Security systémy s.r.o.
Jasenová 24, 917 02 Trnava
tel.:0905 123 456
www.security.sk
INVESTOR
MIESTO STAVBY
REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY PO 01 a PO 02 v ZP/ATP v TRNAVE
PRIESTRELSKÁ 4, TRNAVA
STUPEŇ
PROJEKT PRE SP
OBJEKT
SO.01
FORMÁT
1:50
C. ZÁKAZKY
DŇA PROJEKTU
DŇA VYKRESU
ČÍSLO
C. VYKRESU
SLAVOPRÁVOVÁ
Prehľadová schéma EPS
1/25
4