


ULOŽENIE VODOVODNÉHO POTRUBIA

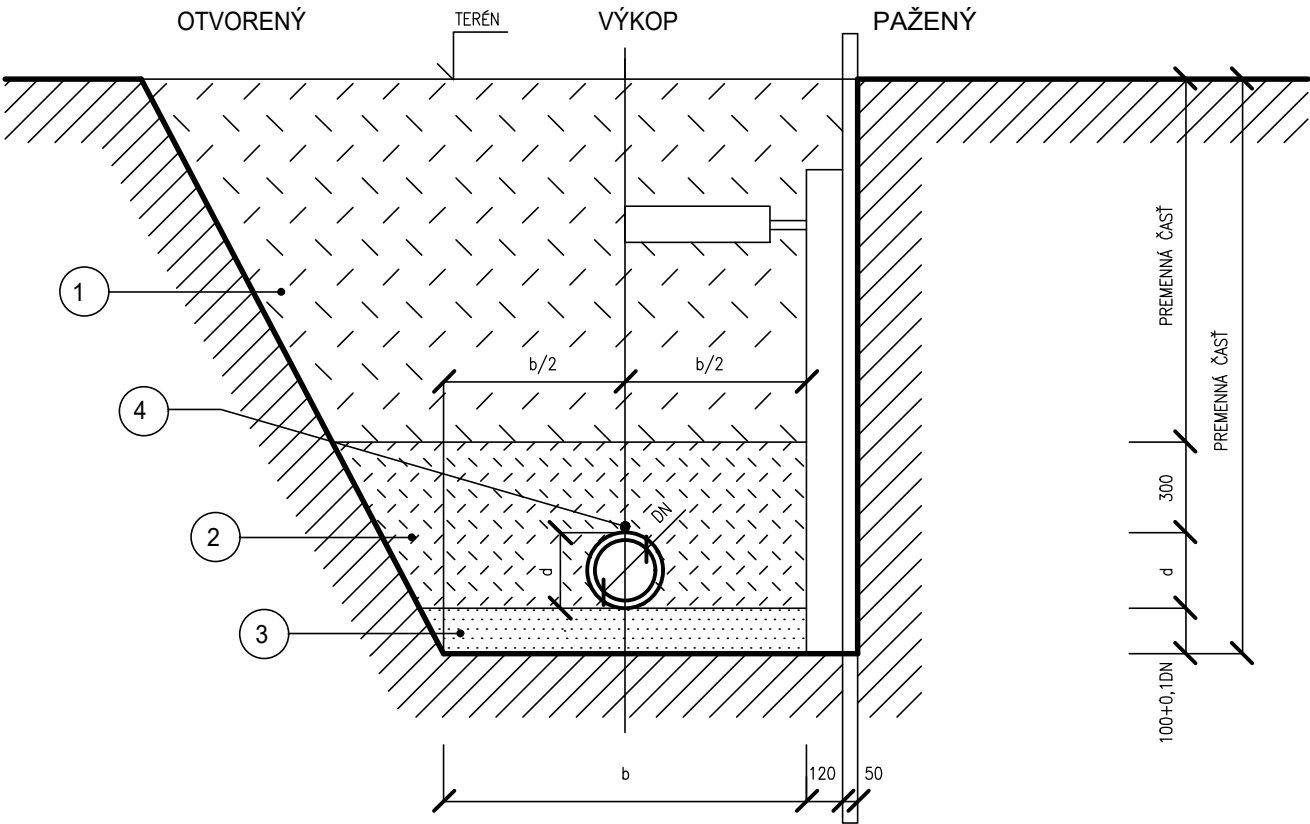

ŠÍRKA DNA VÝKOPU PRI KLADENÍ POTRUBIA

- 1

ZHUTNENÝ ZÁSY NETRIEDENOU ZEMINOU
- 2

OBSYP ŠTRKOPIESKOM FR. 4–20 MM
- 3

ŠTRKOPIESKOVÉ LŐŽKO FR. MAX. 10 MM
- 4

VYHLÁDAVACÍ VODIČ 2x4mm
- d

VONKAJŠÍ PRIEMER HRDLA RŮRY
- POZNÁMKA : U HRDLOVÝCH RŮR SA UVAŽUJE VONKAJŠÍ
PIEMER HRDLA RŮRY
- POZNÁMKA : ŠÍRKA DNA VÝKOPU ZNAMENÁ VZDIALENOSŤ
MEDZI VNÚTORNÝMI LÍCAMI PAŽIACÍCH PRVKOV

OBSYP	SKLON SVAHU VÝKOPU /VÝŠKA SVAHU KU JEHO PŮDORYSNEJ DĚŽKE/	HLBKA DNA v m	ŠÍRKA DNA b v m AK m d MÁ ROZMER v m		
			DO 0,40	0,4 – 1,0	NAD 1,0
ZHUTNENÝ	ZVISLÝ ALEBO STRMŠÍ AKO 1:0,25	LUBOVOLNÁ	d + 0,7 MIN. 1,0	d + 0,8	d + 0,9
	1:0,60 AŽ 1:0,25		d + 0,7	d + 0,6	d + 0,5
	MENEJ STRMÝ AKO 1: 0,60		d + 0,6	d + 0,5	d + 0,4
NEZHUTNENÝ	MENEJ STRMÝ AKO 1: 0,60	DO 2,5	d + 0,3 MIN. 0,6	d + 0,3	d + 0,3
		OD 2,5 DO 5,0	d + 0,4 MIN. 0,7	d + 0,4	d + 0,4
		VIAC AKO 5,0	d + 0,5 MIN. 0,8	d + 0,5	d + 0,5

Investor stavby	Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava	
Názov projektu	REKONŠTRUKCIA ZŠ PLICKOVA	
Miesto stavby	Plickova 9, 831 06 Bratislava	
Zhotoviteľ projektu	Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava	
Hlavný architekti projektu	Ing. arch. Peter Kožuško	
Projektový tím	Ing. arch. Paulína Juráková, Ing. Michal Zábranský, Ing. Lukáš Zachar, Ing. Zsolt Nagy, Ing. Matúš Krajčík, Bc. František Smatana, Ing. arch. Kristián Vnučko	

Profesia/časť PD	E.2.1_REKONŠTRUKCIA PRÍPOJOK VHS				Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 06 REKONŠTRUKCIA PRÍPOJOK VHS				Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. Kamil BALOGA				Formát	420 x 297
Vypracoval	Ing. Kamil BALOGA				Mierka	1 : 25
Názov výkresu	ULOŽENIE VODOVODNÉHO POTRUBIA		č. zákazky	stupeň	stav. objekt	časť
					výkres č.	revízia č.
			A02_RP_SO.06_E.2.1_005			
PANTOGRAPH	Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava www.pantograph.sk					tel.č: +421910977837