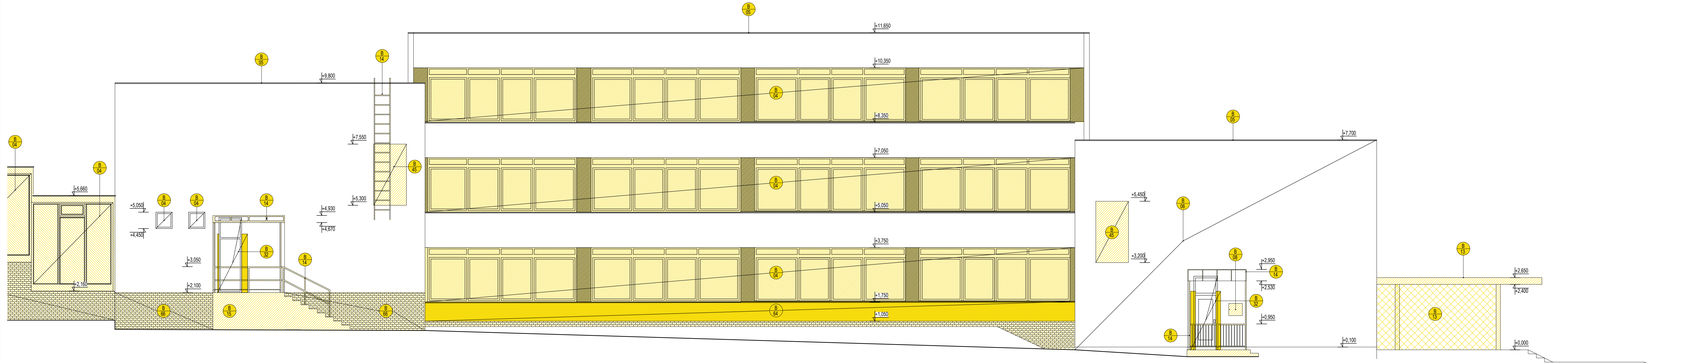

LEGENDA OZNAČENÍ

- kompletné odstránenie časti objektu, konštrukcie, steny, skelet, základy) prerez popis búrania vid. statika
- demontovanie sanity, prvkov (záchody, sanitárne steny, zákl.kvad. vrátane vrchu, umyvadlá, batérie), radiátorov.
- demontáž interiérových otvorových konštrukcií, dverných krídel, zasklených stien, svetlíkov
- demontáž exteriérových otvorových konštrukcií vrátane miest. zvalčí konštrukcia v montážou nových z dôvodu ochránenia budovy pred zatekaním, zvážiť vrámcu rajonu nemožných konštrukcií počas rekonštrukcie.
- odstránenie znehodnotenej časti strešných atikových konštrukcií vrátane oplechovania, žlabov, zvodov a hydroizolácie na atike (kontrolovať práce s montážou novej strešnej konštrukcie aby bola otvorená pre povetrnostným vplyvmi)
- odstránenie zabezpečovacie systému z časti objektu, kde bol realizovaný
- odstránenie nenosnej priečky alebo jej časti, špecifikovať otvory (materiál priečok, akúkoľvek)
- demontáž elektrických skríň a zariadení (zvážiť sa bú všetky zariadenia odpojené z elektrickej siete)
- vybúranie nového dverného otvoru v interiérovej nenosnej/stužujúcej stene, prerez postup prác vid. časť "statika"
- vybúranie nového dverného otvoru v interiérovej nenosnej stene, prerez postup prác vid. časť "statika"
- vybúranie otvoru a dlažba v podlahe pre vedenie potrubí zdravotechniky, vybúranie a elektriky, principiálny detail otvorov vedeni vid. detail
- odstránenie nášlapnej zdegradovanej betónovej vrstvy v osobných výťahoch interiérových schodísk
- demontáž vstupných markíz vrátane konštrukcie, oplechovania a žľabovacieho systému okolo
- demontáž osobných výťahov, osobných prvkov na fasáde a exteriérových zábradlí pri vstupoch do budovy
- odstránenie terénnych betónových exteriérových schodísk
- kompletné odstránenie skladieb strechy na prepojovacej chodbe medzi telocvičňou a školou vrátane oplechovaní a príslušenstva strechy
- odstránenie základov pod zariadeniami v kotolni
- odstránenie jednotlivých hydrantov
- odstránenie skladieb podlahy, hĺbka vybúrania podlahy vid. výkresová hĺbka pod čistom miestnosti. pre prerez búraná vrstvy vid. skladby búraných konštrukcií
- odstránenie časti betónových poklopov na energokanáloch a následne odstránenie vedení UK vedení v nich (kontrolovať s časťami projektu zdravotechnika a vykurovanie)
- odstránenie okapového chodníka a časti chodníka, pre prerez búrané vrstvy vid. skladby búraných konštrukcií
- odstránenie nášlapných vrstiev podlahy až po betónový poter a jeho následné odstránenie. pre prerez búrané vrstvy vid. skladby búraných konštrukcií
- odstránenie vtelených keramických obkladov na stenách
- demontáž drevenného/ocelového príslušenstva (radiátory, konštrukcie, kryty, bielebetónové kvádr. atď.)
- odstránenie kapotácie radiátorov - dreveného vodorovného obkladu do výšky 1800mm kotveného do osadených stĺpov, aj s drevenou podkonštrukciou.
- odstránenie betónových panelov
- demontáž technológie plynovej kotolne a pôvodnej plynovej prípojky. hrany plynových rozvodov v exteriéri - viď. situácia
- demontáž technológie regulátora plynu
- demontáž a späätná montáž umelecného diela na fasáde "keramická mozaika Kocúr" rozmer 8,2 x 3,5 m
- odstránenie povrchovej úpravy na pôvodných stená, stĺpoch, stropoch (omietky, obklady, atď.) realizovať dia na konštrukciách, ktoré ostávajú? na konštrukciách ktoré budú prekryté SDK konštrukciami odstránenie nerealizovať!!!
- kompletné odstránenie hlavných vstupných betónových schodísk, aj s príslušnými základovými konštrukciami
- demontáž pôvodných exteriérových otvorových konštrukcií a rozšírenie jednotlivých otvorov v obvodnej stene, vybúranie otvoru pre nový preklad. prerez postup vid. statika
- demontáž pôvodných interiérových otvorových konštrukcií a rozšírenie jednotlivých otvorov, postup osadenia nových prekladov vid. statika
- vybúranie predstupov cez stropné panely rozmeru nad 150mm. predstupy do 150mm sú zrušené v dostatocných pásoch. pred každou realizáciou predstupu cez stropné konštrukcie je potrebné prizvať statika na posúdenie miesta predstupu. pri odrážkach je potrebné mať zohľadnené konštrukcie aby boli vždežlivé jednotlivé pozície panelov
- vybúranie časti panelového panela pre vytvorenie dverného otvoru. oslabujúca časť panelového panela sa určytí osobnou kontrolnosou. prerez postup určytenia vid. statika
- odstránenie vyznačenej časti panelového betónového základu nad energokanálom. hrúbka panelov 150mm
- vybúranie predstupov cez nosné/stužujúce steny. rozmery viď pôdorysy.
- vybúranie predstupov cez nenosné priečky. rozmery viď pôdorysy
- kompletné odstránenie osobných zábradlí
- demontáž strešných vpustov, vetracích kanalizačných potrubí, bleskovodu a vývodov VZT potrubí následné vyprasenie prierezu
- vybúranie zábradlia kazety do panelov v keramzitobetónu pre určytenie osobných prvkov. rozmer a detail vid. statika
- vybúranie otvoru do železobetónovej základovej steny. prierez rozmer viď. pôdorys. postup prác vid. statika
- lokálne zvýšenie výšky otvoru po pôvodnej skloštetrovej konštrukcii, pre rozvodyvzdušný dverný otvor. veľkosť búranej časti do keramzitbetónového panelu. šírka 1840mm výška 150mm
- vybúranie interiérových svetlíkov v kmeľových tvaroch. na 1.NP sú svetlíky z plastových profilov.
- vybúranie dverného otvoru na "šlitovych" stenách obvodového plášťa. na bytto miestach je zvalá kladena obvodových keramzitbetónových panelov. prerez postup vid. statika
- odkrytie/odstránenie poprasknaného a degradovaného betónového poteru a hydroizolácie až po podklatný betón. vid. skladby búraných konštrukcií
- kompletné odstránenie osadenej lávky nad kotolňou zo železobetónu plechu aj s podkonštrukciou.
- odstránenie vyznačenej časti interiérového betónového schodiska
- odstránenie murovaného kaskáka zvodových potrubí dažďovej kanalizácie
- demontáž VZT vrátok vložených v keramzitbetónových paneloch. následné vyprasenie resp. zamurovanie pôvodných predstupov
- odkop obvodovej izbičkovej časti budovy
- odstránenie strešných ochranných "domčekov" vedení, smerujúcich na všetku. sú murované a betónovou prefabrikovanou strešiicu. výšky primurované sú 500mm nad strechou. pôdorysné rozmery viď. výkres strechy. následné vyprasenie prestupov
- odstránenie strešných vrátex po úrovel prefabrikovaných pôrobetónových panelov. pre prerez búrané vrstvy vid. skladby búraných konštrukcií(kontrolovať práce s montážou novej strešnej konštrukcie aby bola otvorená pred povetrnostnými vplyvmi)
- vybúranie dlažby do strešného plášťa až po hranu prefabrikovaných železobetónových strešných panelov. rozmery viď. výkres strechy
- odstránenie strešných vrátex po úrovel cementovej zálievky trapézového plechu. pre prerez búrané vrstvy vid. skladby búraných konštrukcií (kontrolovať práce s montážou novej strešnej konštrukcie aby bola otvorená pred povetrnostnými vplyvmi)
- odstránenie betónového odvodňovacieho exteriérového žľabu, medzi telocvičňou a objektom školy
- odkop svahu pre vytvorenie prístupovej komunikácie do miestnosti OST
- kompletné odstránenie stien a podlahy, betónových anglických dvorcov + 1.PP
- vybúranie vstavi časti asfaltového chodníka do hĺbky 430mm
- odstránenie betónových pásmi do hĺbky 250mm
- odkop po obvode 1.PP na odstránenie betónových anglických dvorcov
- odstránenie obmurovanej akústickonosnej zasklenej steny
- vybúranie exteriérových betónových odpadových prístreškov
- kompletné vybúranie parapetného obvodového panela na celej stene
- kompletné vybúranie prímurovky spojovacej chodby medzi telocvičňou a školou. z dverovaných tehál hr.150mm
- odstránenie sokloveho obkladu z keramických tvrdých tehál
- kompletné vybúranie podhľadu
- odkop pre základ výťahu
- demontáž osobných krytých sietí na okenných otvoroch v telocvični
- odstránenie sociálneho opotlenia vrátane brány a základov

POZNÁMKA

-pred začatím búracích prác je potrebné odpojiť voda a elektriku aby sa nedali používať. na odber el. prúdu pre potreby búrania sa musí zriadiť samostatné vedenie. je nutné zabezpečiť súvislacie konštrukcie proti poškodeniu.
-všetky rozmery a skladby je potrebné overiť na stavbe
-pri uskutočňovaní búracích prác na strechách dbať na zabezpečenie proti vniknaniu vody do stavby
-pri stavebných a montážnych prácach je dodávateľ povinný dodržiavať výhlášku o bezp v platnom znení /374/1990 z.z/
-projektová dokumentácia podliehla ustanoveniam autorského zákona č. 383/1997 z.z. v platnom znení a ostatným súvisiacim zákonom a predpisom, ktoré sa vzťa k ujatňovaniu autorských práv. autor má výhradné právo udeliovať súhlas na každé použitie diela, na ochranu pred akýmikoľvek zásahom do diela, na autorskú kontrolu diela tiežor autora nad zhotovením diela a ini. tento výkres je majetkom projektanta, reprodukovanie, upravovanij alebo napodobňovanij bez písomného súhlasu autora, alebo zodpovedného pracovníka firmy
-rozmery neuvedené na tomto výkrese nemožno odmerať.
-kóty značia sú kótované vzl momentálne existujúcej podlahy
-pri vyhraní otvorov v nosných aj nenosných stenách, dodržiavať postupy definované projektom stavby
-pred vytvorením prestupov cez stropné konštrukcie je potrebné vizuálne prevrenie stavbkom po odhalení vlastenia stropných panelov.
-prestupy cez stropné konštrukcie rozmeru menších nad 200mm sú znažené v rámci stavebných úprav nového stavu
-zamiatať, že stavba sa stavia podľa výkresov, nie podľa výkazu
-v prípade nejasností kontaktovať projektanta.

±0,000 = +161,29 m.n.m. BPV PARÉ

Investor stavby	Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Názov projektu	**REKONŠTRUKCIA ZŠ PLICKOVA**
Miesto stavby	**Plickova 9, 831 06 Bratislava**
Zhotoviteľ projektu	Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava
Hlavný architekti projektu	Ing. arch. Peter Kožuško
Projektový tím	Ing. arch. Paulína Juráková, Ing. Michal Zábranský, Ing. Lukáš Zachar, Ing. Zsolt Nagy, Ing. Matúš Krajčík, Bc. František Šmatana, Ing. arch. Kristián Vruško, Ing. arch. Filip Kraj.

Profesia/časť PD	D.1. BÚRACIE PRÁCE	Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 01 - Základná škola	Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško	Formát	297x1260
Vypracoval	Ing. arch. Paulína Juráková, Ing. Michal Zábranský, Ing. Lukáš Zachar, Ing. Zsolt Nagy, Ing. Matúš Krajčík, Bc. František Šmatana Ing. arch Kristián Vruško, Ing. arch. Filip Kraj.	Mierka	1 : 75
Názov výkresu	**JUHOZÁPADNÝ POHĽAD**	č. objektu: 01 stupeň: RP stav. objekt: časť:	výkres č.: 203
	A02_RP_SO.01_D_1_203		revízia č.

PANTOGRAPH Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava www.pantograph.sk tel.č: +421910977837