



# NAPOJENIE NADZEMNÉHO HYDRANTU

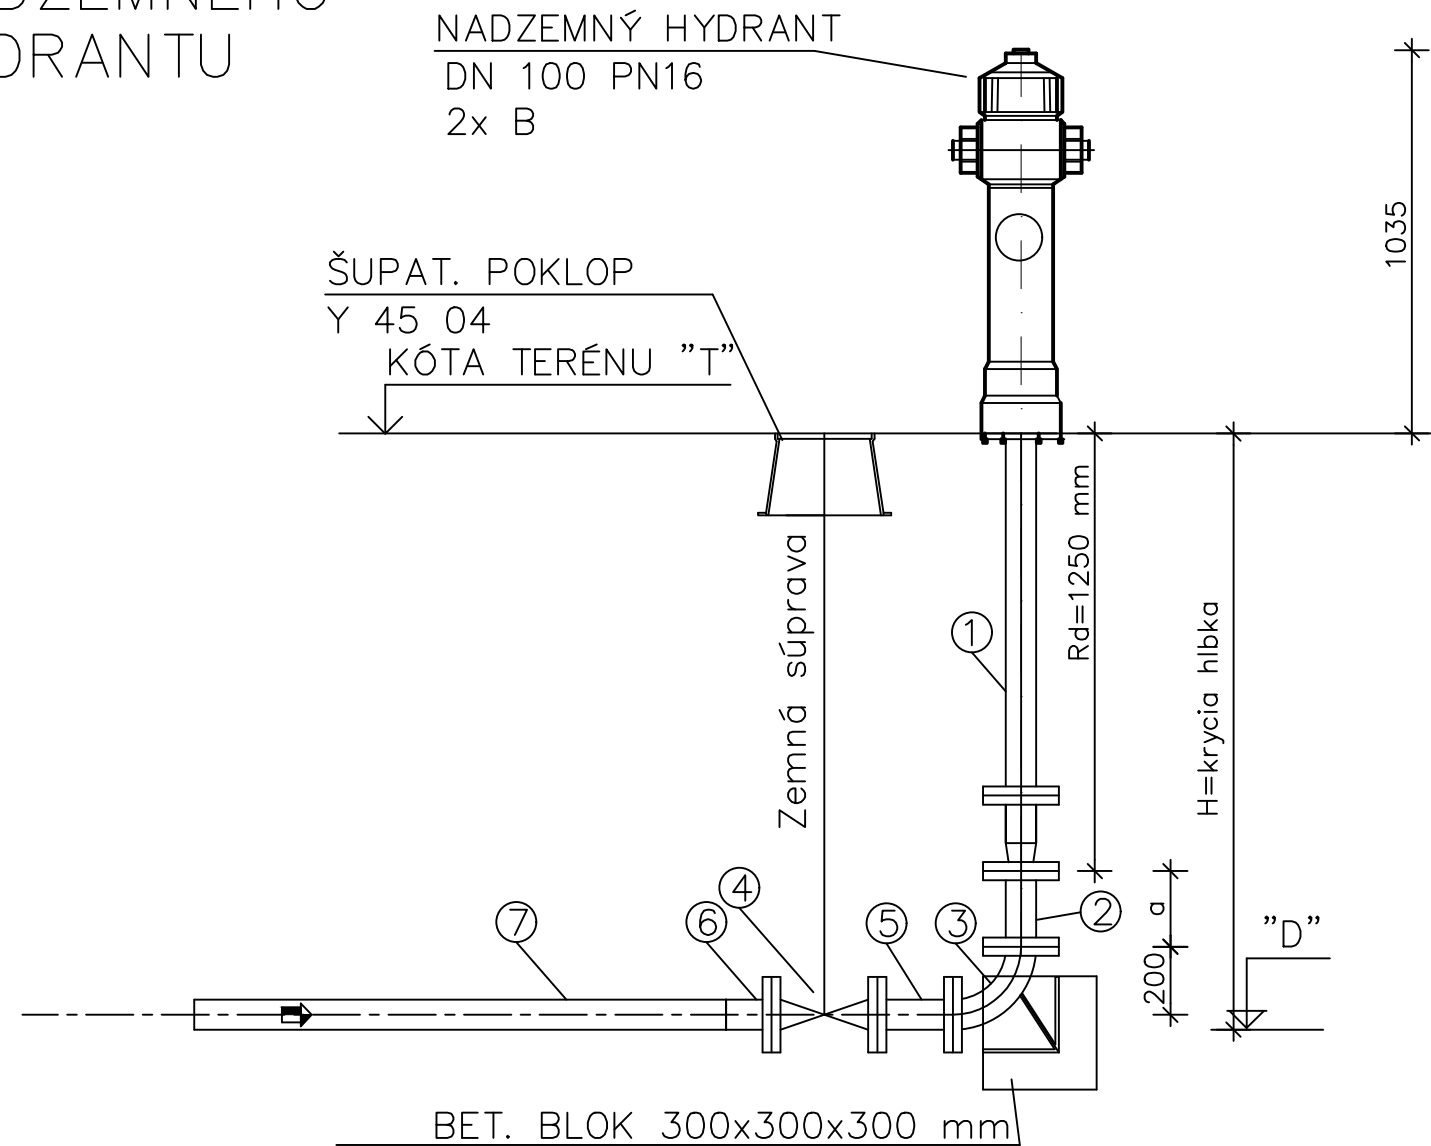

- ① LIATINOVÝ NADZEMNÝ HYDRANT DN 100
- ② KRÁTKÝ PRIRUBOVÝ KUS DN 100/a=100
- ③ LIATINOVÉ PRÍRUBOVÉ KOLENO DN 100 S PATKOU
- ④ VODÁRENSKÉ ŠUPATKO DN 100 +ZS
- ⑤ KRÁTKY PRIRUBOVÝ KUS 100/200
- ⑥ INTEGROVANÝ LEMOVÝ NÁKRUŽOK DN 100
- ⑦ PE RÚRA DN 100, PN 12,5

Investor stavby	Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava	
Názov projektu	<b>REKONŠTRUKCIA ZŠ PLICKOVA</b>	
Miesto stavby	<b>Plickova 9, 831 06 Bratislava</b>	
Zhotoviteľ projektu	Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava	
Hlavný architekt projektu	Ing. arch. Peter Kožuško	
Projektový tím	Ing. arch. Paulína Juráková, Ing. Michal Zábranský, Ing. Lukáš Zachar, Ing. Zsolt Nagy, Ing. Matúš Krajčík, Bc. František Smatana, Ing. arch. Kristián Vnučko	

Profesia/časť PD	E.2.2 REKONŠTRUKCIA AREÁLOVÝCH ROZVODOV VHS	Stupeň	RP				
Stavebný objekt	SO 07 REKONŠTRUKCIA AREÁLOVÝCH ROZVODOV VHS	Dátum	06/2020				
Zodpovedný projektant	Ing. Kamil BALOGA	Formát	420 x 297				
Vypracoval	Ing. Kamil BALOGA	Mierka	1 : 20				
Názov výkresu	NADZEMNÝ POŽIARNY HYDRANT	č. zákazky	stupeň	stav. objekt	časť	výkres č.	revízia č.
		A02	RP	SO.07	E.2.2	008	
PANTOGRAPH Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava www.pantograph.sk tel.č.: +421910977837							