

## Výpočet dostatočnej vzdialenosti

Dátum: 27. 3. 2019

Podľa medzinárodnej normy: STN EN 62305-3:20xx

Číslo zákazníka/projektu.: 00036 / 03/069

### Projektant/montážna firma:

Spoločnosť:


Názov:

Ulice:

PSČ:

Telefón:

MS

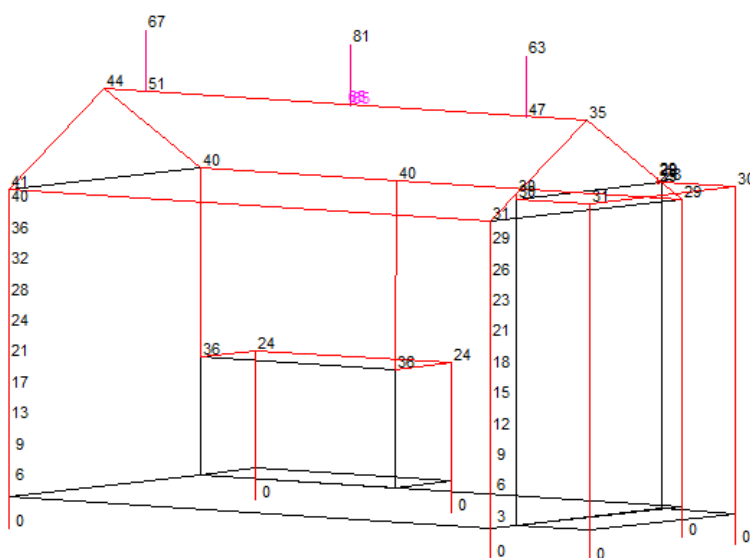

Aktuálne zobrazenie: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatočnej vzdialenosti v cm

### Zákazník/objednávateľ:

Číslo zákazníka: 00036

Meno: Sotak

Ulica:

PSČ: --

### Údaje pre výpočet:

Voľba triedy ochrany pred bleskom: IV

Prúdové zaťaženie: 100 kA

$k_m$  - Izolačná hodnota  $k_m$ : 0.5

Úroveň potenciálu: -1 m

Max. dostatočná vzdialenosť 65 cm

### Projekt:

Číslo projektu: 03/069

Názov projektu: VÝSTAVBA MŠ V OBCI VECHEC

Ulice:

PSČ: SK-094 12-Vechec