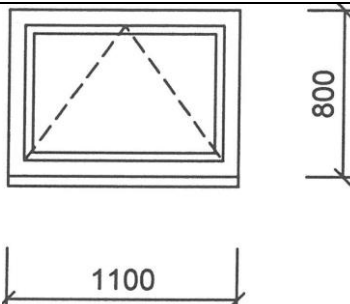
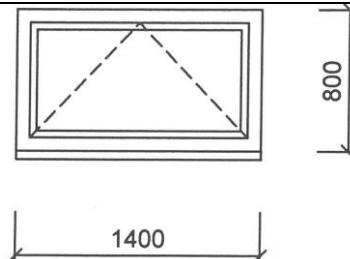
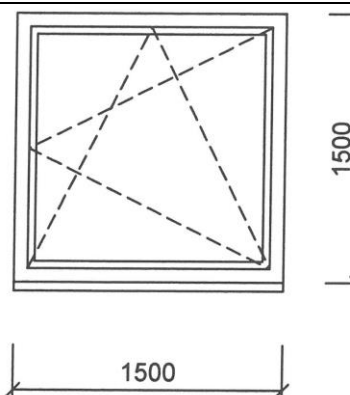
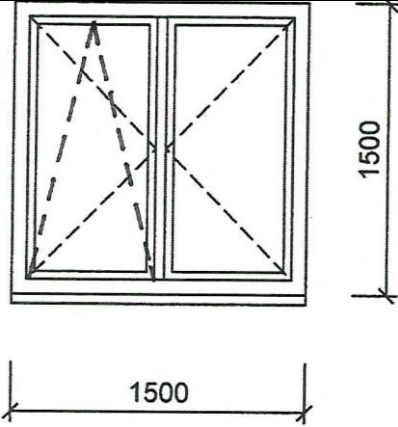
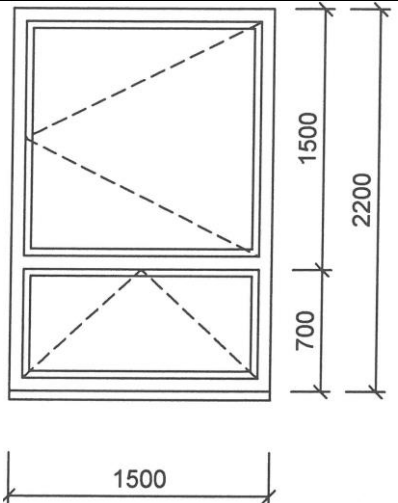
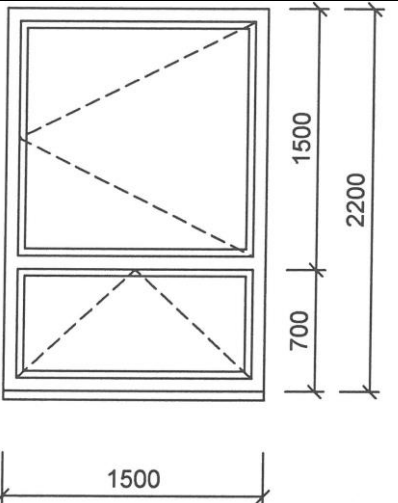
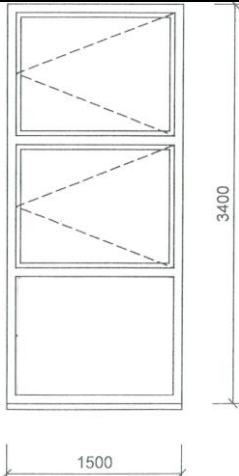
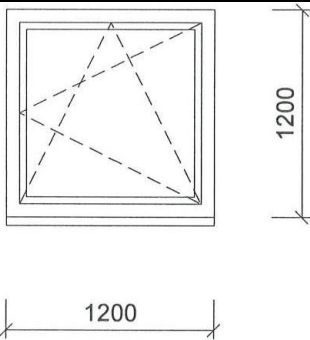
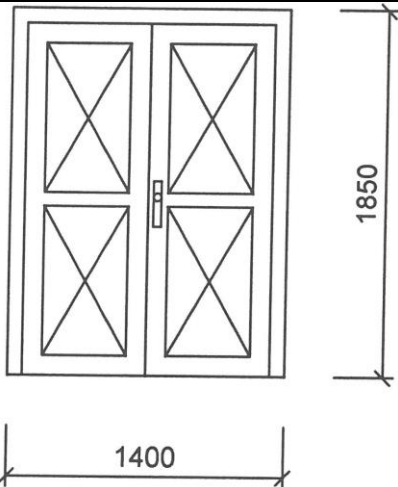
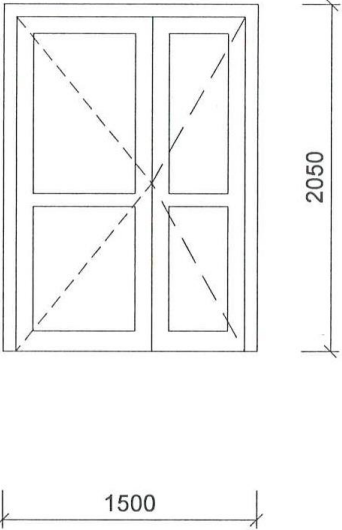
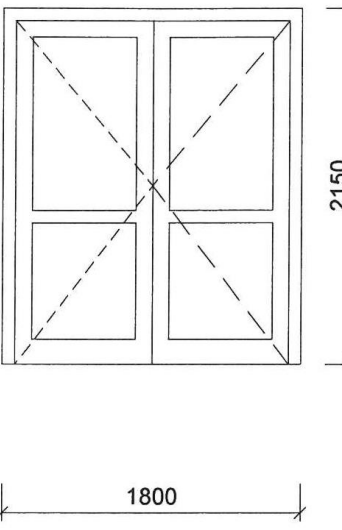
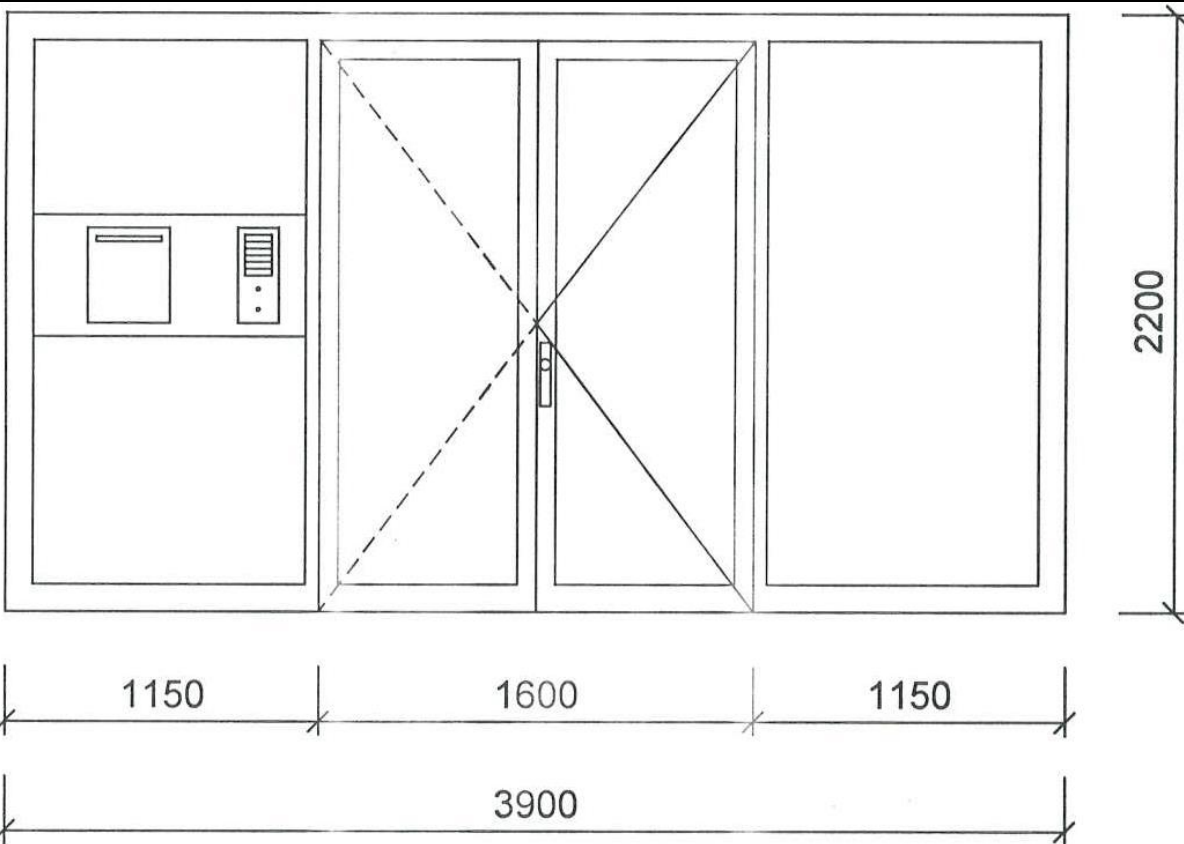



TABUĽKA PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH VÝROBKOV				list. č. 01	
položka		O1	O2	O3	
skladobný rozmer v mm		1100 x 800	1400 x 800	1500 x 1500	
schéma					
popis		• sklopné plastové okno, okenný rám s prevetrávacími štrbinami • farba okenných rámov biela, • plastový profil: minimálne 5-komorový, • stavebná hĺbka: min. 80 mm, • hrúbka vonk. steny plastového profilu viac ako 2,8 mm, • dištančný rámik teplý, • celoobvodové kovanie, poistka proti chybnnej manipulácii. • osadenie difúzných pásiiek z oboch strán podľa normy STN 73 3134, • certifikát: licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, ISO 9001, preukaz zhody (výroba a montáž okien)	• sklopné plastové okno, okenný rám s prevetrávacími štrbinami • Farba okenných rámov biela, • Plast. profil: minimálne 5-komorový, • stavebná hĺbka: min. 80 mm, • hrúbka vonkajšej steny plastového profilu viac ako 2,8 mm, • dištančný rámik teplý, • celoobvodové kovanie, poistka proti chybnnej manipulácii. • osadenie difúzných pásiiek z oboch strán podľa normy STN 73 3134, • certifikát: licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, ISO 9001, preukaz zhody (výroba a montáž okien)	• otváravo-sklopné plastové okno, okenný rám s prevetrávacími štrbinami • sklenená výplň bude z priehľadného skla • Farba okenných rámov biela, • Plast. profil: minimálne 5-komorový, • stavebná hĺbka: min. 80 mm, • hrúbka vonkajšej steny plastového profilu viac ako 2,8 mm, • dištančný rámik teplý, • celoobvodové kovanie, poistka proti chybnnej manipulácii, • osadenie difúzných pásiiek z oboch strán podľa normy STN 73 3134, • certifikát: licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, ISO 9001, preukaz zhody (výroba a montáž okien)	
KS	1.PP	2	41	P	L
	1.NP	-	-	1	1
	SPOLU	2	41	1	1
zasklenie		min. 4-12-4-12-4, izolačné trojsklo, Ug = 0,8 W/m2K, výplň Argón, max. Uw = 1,0 W/m2K, nepriehľadné sklo – dubová kôra	min. 4-12-4-12-4, izolačné trojsklo, Ug = 0,8 W/m2K, výplň Argón, max. Uw = 1,0 W/m2K, nepriehľadné sklo – dubová kôra	min. 4-12-4-12-4, izolačné priehľadné trojsklo, Ug = 0,8 W/m2K, výplň Argón, max. Uw = 1,0 W/m2K	
kovanie		kovové s mikrovetraním, súčasť výrobku	kovové s mikrovetraním, súčasť výrobku	kovové s mikrovetraním, súčasť výrobku	
vnútorný parapet		Plastová parapetná doska biela	Plastová parapetná doska biela	Plastová parapetná doska biela	
vonkajší parapet		vonkajšie parapetné plechy Al s bielou povrchovou úpravou,	vonkajšie parapetné plechy Al s bielou povrchovou úpravou,	vonkajšie parapetné plechy Al s bielou povrchovou úpravou,	
zároveň		-	-	-	
poznámka		Styk okna s murivom utesniť z exteriéru paropriepustnou utesňovacou páskou, šírku parapetnej dosky zrealizovať podľa osadenia okna a hr. muriva	Styk okna s murivom utesniť z exteriéru paropriepustnou utesňovacou páskou, šírku parapetnej dosky zrealizovať podľa osadenia okna a hr. muriva	Styk okna s murivom utesniť z exteriéru paropriepustnou utesňovacou páskou, šírku parapetnej dosky zrealizovať podľa osadenia okna a hr. muriva	

TABUĽKA PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH VÝROBKOV						list. č. 02	
Položka		O3a		O4		O5	
Sklad.rozmer v mm		1500 x 1500		1500 x 2200		1500 x 2200	
schéma							
popis		- dvojkřídlové otvárávo-sklopné plastové okno, okenný rám s prevetrávacími štrbinami, - farba okenných rámov biela, - plast. profil: minimálne 5-komorový, - stavebná hĺbka: min. 80 mm, - hrúbka vonk. steny plast. profilu viac ako 2,8 mm, - dištančný rámk teplý, - celoobvodové kovanie, poistka proti chybnéj manipulácii. - osadenie difúzných pásiék z oboch strán podľa normy STN 73 3134, - certifikát: Licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, ISO 9001, preukaz zhody (výroba a montáž okien)		- dvojkřídlové otvárávo-sklopné plast. okno, horné křídlo otvárávé, spodné křídlo sklopné, okenný rám s prevetrávacími štrbinami, - farba okenných rámov biela, - plast. profil: minimálne 5-komorový, - stavebná hĺbka: min. 80 mm, - hrúbka vonk. steny plast. profilu viac ako 2,8 mm, - dištančný rámk teplý, - celoobvodové kovanie, poistka proti chybnéj manipulácii. - osadenie difúzných pásiék z oboch strán podľa normy STN 73 3134, - certifikát: licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, ISO 9001, preukaz zhody (výroba a montáž okien)		- dvojkřídlové otvárávo-sklopné plast. okno, horné křídlo otvárávé, spodné křídlo sklopné, okenný rám s prevetrávacími štrbinami, - farba okenných rámov biela, - plast. profil: minimálne 5-komorový, - stavebná hĺbka: min. 80 mm, - hrúbka vonk. steny plast. profilu viac ako 2,8 mm, - dištančný rámk teplý, - celoobvodové kovanie, poistka proti chybnéj manipulácii. - osadenie difúzných pásiék z oboch strán podľa normy STN 73 3134, - certifikát: licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, ISO 9001, preukaz zhody (výroba a montáž okien) - hliníkové horizontálne žalúzie biele	
		P	L	P	L	P	L
KS	1.PP	-	-	-	-	-	-
	1.NP	3	2	7	7	18	16
	2.NP	-	-	8	8	22	22
	3.NP	-	-	8	8	22	22
	SPOLU	3	2	23	23	62	60
zasklenie		min. 4-12-4-12-4, izolačné priehľadné trojsklo, Ug = 0,8 W/m2K, výplň Argón, max. Uw = 1,0 W/m2K		min. 4-12-4-12-4, izolačné priehľadné trojsklo, Ug = 0,8 W/m2K, výplň Argón, max. Uw = 1,0 W/m2K		min. 4-12-4-12-4, izolačné priehľadné trojsklo, Ug = 0,8 W/m2K, výplň Argón, max. Uw = 1,0 W/m2K	
kovanie		kovové s mikrovetráním, súčasť výrobku		kovové s mikrovetráním, súčasť výrobku, v hornom křídle v 1/3 výšky		kovové s mikrovetráním - súčasť výrobku, v hornom křídle v 1/3 výšky	
vnútorný parapet		plastová parapetná doska biela		plastová parapetná doska biela		plastová parapetná doska biela	
vonkajší parapet		vonkajšie parapetné plechy Al s bielou povrchovou úpravou,		vonkajšie parapetné plechy Al s bielou povrchovou úpravou,		vonkajšie parapetné plechy Al s bielou povrchovou úpravou,	
poznámka		Styk okna s murivom utesniť z exteriéru paropriepustnou utesňovacou páskou, šírku parapetnej dosky zrealizovať podľa osadenia okna a hr. muríva		Styk okna s murivom utesniť z exteriéru paropriepustnou utesňovacou páskou, šírku parapetnej dosky zrealizovať podľa osadenia okna a hr. Muríva		Styk okna s murivom utesniť z exteriéru paropriepustnou utesňovacou páskou, šírku parapetnej dosky zrealizovať podľa osadenia okna a hr. muríva	

TABUĽKA PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH VÝROBKOV						list. č. 03	
Položka		O6		O7		D1	
Sklad. rozmer mm		1500 x 3400		1200 x 1200		1400 x 1850	
schéma							
popis		• otváracé plastové okno, okenný rám s prevetrávacími štrbinami, • Farba okenných rámov biela, • Plast. profil: minimálne 5-komorový, • stavebná hĺbka: min. 80 mm, • hrúbka vonk. steny plastového profilu viac ako 2,8 mm, • dištančný rámk teplý, • celoobvodové kovanie, poistka proti chybnnej manipulácii, • osadenie difúzných pásiiek z oboch strán podľa normy STN 73 3134, • certifikát: licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, ISO 9001, preukaz zhody (výroba a montáž okien) • nad oknom na medzipodestách medzi 1.NP a 2.NP treba vybudovať a zamurovať horné pôvodné okná (2 ks) o rozmeroch cca 1500 x 1500 x 500 mm (1,125 m³).		• otváracovo-sklopné plast. okno, okenný rám s prevetrávacími štrbinami, • farba okenného rámu biela, • plast. profil: minimálne 5-komorový, • stavebná hĺbka: min. 80 mm, • hrúbka vonk. steny plast. profilu viac ako 2,8 mm, • dištančný rámk teplý, • celoobvodové kovanie, poistka proti chybnnej manipulácii. • osadenie difúzných pásiiek z oboch strán podľa normy STN 73 3134, • certifikát: licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, ISO 9001, preukaz zhody (výroba a montáž okien)		• plastové dvojkrídlové von otváracé plné dvere, plast biely • plastový profil: minimálne 5-komorový, • stavebná hĺbka: min. 80 mm, • hrúbka vonkajšej steny plastového profilu viac ako 2,8 mm, • dištančný rámk teplý, • osadenie difúzných pásiiek z oboch strán podľa normy STN 73 3134, • certifikát: licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, ISO 9001, preukaz zhody (výroba a montáž okien) • jedna časť dvojkrídlových dverí bude stálo otváracá • druhá časť dvojkrídlových dverí bude občasne otváracá, zabezpečená horným a dolným ističom,	
		P	L	P	L	P	L
KS	1.PP	-	-	-	-	1	-
	1.NP	-	-	10	9	-	-
	2.NP	1	1	-	-	-	-
	3.NP	1	1	-	-	-	-
	SPOLU	2	2	10	9	1	-
zasklenie		min. 4-12-4-12-4, izolačné priehľadné trojsklo, Ug = 0,8 W/m2K, výplň Argón, max. Uw = 1,0 W/m2K, spodná časť s pevným zasklením s bezpečnostnou fóliou proti rozbitiu a prepadnutiu, min 140 mic		min. 4-12-4-12-4, izolačné priehľadné trojsklo, Ug = 0,8 W/m2K, výplň Argón, max. Uw = 1,0 W/m2K, nepriehľadné sklo – dubová kôra		-	
kovanie		kovové s mikrovetraním - súčasť výrobku, uzamykateľné		kovové s mikrovetraním – súčasť výrobku		kovové, kľučka zvnútra – guľa zvonku, uzamykateľné s vložkovým bezpečnostným zámkom, so samozatváračom,	
vnútorný parapet		plastová parapetná doska biela		plastová parapetná doska biela		-	
vonkajší parapet		vonkajšie parapetné plechy Al s bielou povrchovou úpravou,		vonkajšie parapetné plechy Al s bielou povrchovou úpravou,		-	
zároveň		-		-		plastová – súčasť výrobku	
poznámka		Styk okna s murivom utesniť z exteriéru paropriepustnou utesňovacou páskou, šírku parapetnej dosky zrealizovať podľa osadenia okna a hr. muríva		Styk okna s murivom utesniť z exteriéru paropriepustnou utesňovacou páskou, podľa osadenia okna a hr. muríva		styk rámu s murivom utesniť z exteriéru paropriepustnou utesňovacou páskou,	

TABUĽKA PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH VÝROBKOV						list. č. 04	
Položka		D2		D3			
Sklad. rozmer mm		1500 x 2050		1800 x 2150			
schéma							
popis		- plastové dvojkrídlové von otváracé plné dvere, plast biely - plastový profil: minimálne 5-komorový, - stavebná hĺbka: min. 80 mm, - hrúbka vonkajšej steny plastového profilu viac ako 2,8 mm, - dištančný rámik teplý, - osadenie difúzných pásiiek z oboch strán podľa normy STN 73 3134, - certifikát: licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, ISO 9001, preukaz zhody (výroba a montáž okien), - jedna časť dvojkrídlových plastových dverí stálo otváracá, druhá časť dvojkrídlových dverí občasne otváracá, zabezpečená horným a dolným ističom,		- plastové dvojkrídlové von otváracé plné dvere, plast biely - plastový profil: minimálne 5-komorový, - stavebná hĺbka: min. 80 mm, - hrúbka vonkajšej steny plastového profilu viac ako 2,8 mm, - dištančný rámik teplý, - osadenie difúzných pásiiek z oboch strán podľa normy STN 73 3134, - certifikát: licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, ISO 9001, preukaz zhody (výroba a montáž okien) - jedna časť dvojkrídlových dverí bude stálo otváracá - druhá časť dvojkrídlových dverí bude občasne otváracá, zabezpečená horným a dolným ističom,			
		P	L	P	L		
KS	1.PP	-	-	-	-		
	1.NP	1	-	1	-		
	2.NP	-	-	-	-		
	3.NP	-	-	-	-		
	SPOLU	1	-	1	-		
zasklenie		min. 4-12-4-12-4, izolačné priehľadné trojsklo, Ug = 0,8 W/m ² K, výplň Argón, max. Uw = 1,0 W/m ² K, zasklené časti s bezpečnostnou fóliou proti rozbitiu a prepadnutiu, min 140 mic		min. 4-12-4-12-4, izolačné priehľadné trojsklo, Ug = 0,8 W/m ² K, výplň Argón, max. Uw = 1,0 W/m ² K, zasklená časť s bezpečnostnou fóliou proti rozbitiu a prepadnutiu, min 140 mic			
kovanie		kovové, kľučka zvnútra – guľa zvonku, uzamykatelné s vložkovým bezpečnostným zámkom, so samozatváračom,		kovové, kľučka zvnútra – kľučka zvonku, uzamykatelné s vložkovým bezpečnostným zámkom, so samozatváračom,			
zároveň		plastová – súčasť výrobku		plastová – súčasť výrobku			
poznámka		styk rámu s murivom utesniť z exteriéru paropriepustnou utesňovacou páskou,		styk rámu s murivom utesniť z exteriéru paropriepustnou utesňovacou páskou,			

TABUĽKA PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH VÝROBKOV		list. č. 05	
Položka		H1	
Skladobný rozmer v mm		3900 x 2200	
schéma			
popis		• hliníková zasklená stena s dvojkridlovými von otváracími dverami, farba rámov biela, pevné zasklenie bočných neotváracích stien, členenie vid. nákres, ľavá pevná časť plná s poštovou schránkou a tlačidlami zvončekmi a hlásičom • jedna časť dvojkridlových plastových dverí bude stále otváracá – systém madlo zvnútra – madlo zvonku, uzamykatelné vložkovým zámkom, so samozatváračom, elektronický vrátnik • druhá časť dvojkridlových dverí bude občasne otváracá, zabezpečená horným a dolným ističom, • rozmer stavebného otvoru je 3900 x 2200 mm, • na každom dvernom krídle 4 závesy, • zasklenú stenu s dverami treba staticky viac ukotviť, keďže ide o najnamáhanejšie dvere v objekte (vstupné dvere do budovy školy), • ľavá neotváracá časť steny bude plná s osadením tlačítkových zvončekov a poštovej schránky, • stavebná hĺbka: min. 80 mm, • dištančný rámik teplý, • osadenie difúzných pásiiek z oboch strán podľa normy STN 73 3134, • certifikát: licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, ISO 9001, preukaz zhody (výroba a montáž okien)	
ks	1.NP	P 1	L -
	SPOLU	1	-
zasklenie		min. 4-12-4-12-4, izolačné priehľadné trojsklo, Ug = 0,8 W/m2K, výplň Argón, max. Uw = 1,0 W/m2K, zasklenie s bezpečnostnou fóliou proti rozbitiu (alt. bezpečnostné sklo), min 140 mic, vo výške 1100 mm od podlahy nalepiť 10 cm široký vodorovný pás z mliečnej fólie ako vizuálnu prekážku	
kovanie		Bezpečnostný zámok s elektronickým vrátnikom, madlo väčšie, vertikálne, kotvené minimálne dvojbodovo (z dôvodu výšky úchopu malých detí),	
zárubeň		Hliníková zárubeň je súčasťou dodávky dverí	
poznámka		Styk okna s murivom utesniť z exteriéru paropriepustnou utesňovacou páskou, šírku parapetnej dosky zrealizovať podľa osadenia okna a hr. muríva	

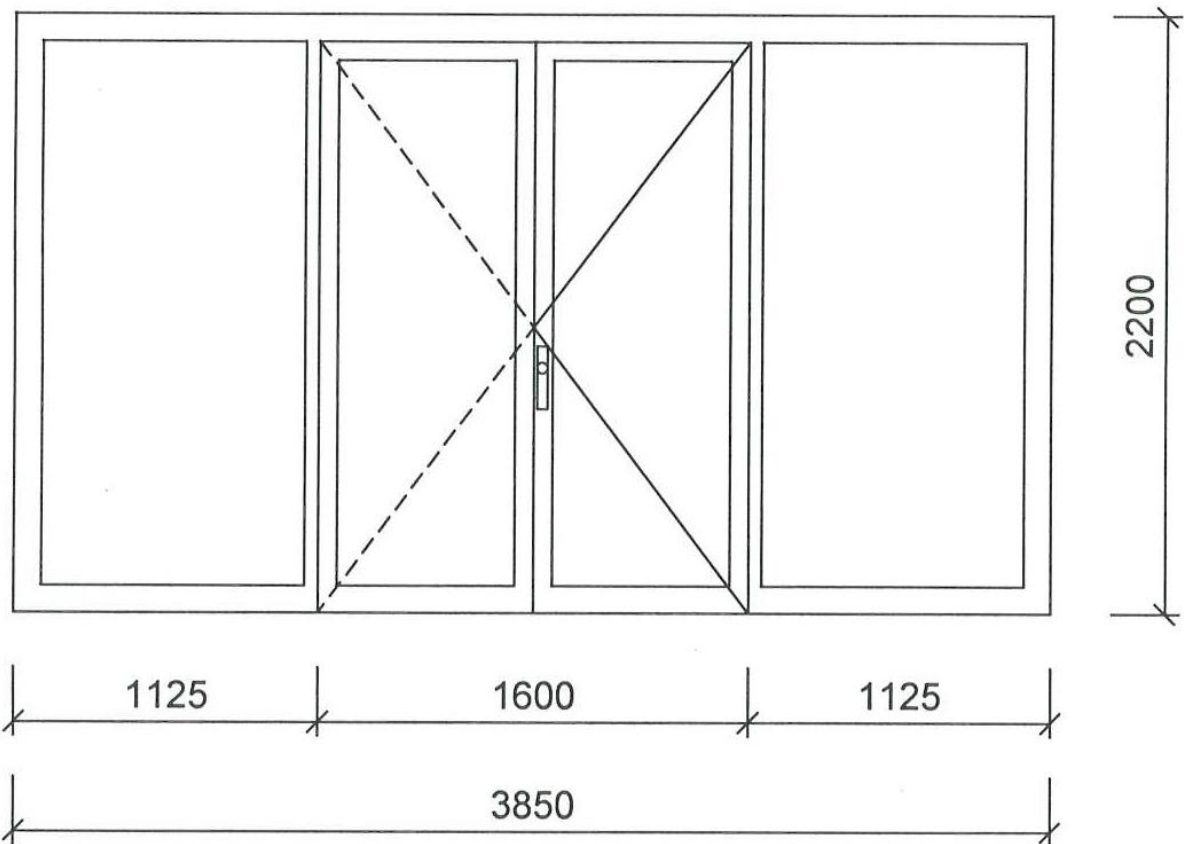TABUĽKA PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH VÝROBKOV		list. č. 06
Položka	H2	
Sklad.rozmer v mm	3850 x 2200	
schéma		
popis	• hliníková zasklená stena s dvojkrídlovými dverami, farba rámov biela, pevné zasklenie bočných neotváracích stien, členenie vid. náčrt • jedna časť dvojkrídlových dverí bude stále otváracá – systém madlo zvnútra – madlo zvonku, uzamykatelné vložkovým zámkom, so samozatváračom, • druhá časť dvojkrídlových dverí bude občasne otváracá, zabezpečená horným a dolným ističom, • rozmer stavebného otvoru je 3850 x 2200 mm, • na každom dvernom krídle 4 závesy, • zasklenú stenu s dverami treba staticky viac ukotviť, keďže ide o najnamáhanejšie dvere v objekte (vstupné dvere do budovy školy), • stavebná hĺbka: min. 80 mm, • dištančný rámik teplý, • osadenie difúzných pásiiek z oboch strán podľa normy STN 73 3134, • certifikát: licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby	
ks		P L
	1.NP	1 -
	SPOLU	1 -
zasklenie	min. 4-16-4, izolačné priehľadné dvojsklo, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, výplň Argón, max. $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, zasklenie s bezpečnostnou fóliou proti rozbitiu, min 140 mic (alt. bezpečnostné sklo), vo výške 1100 mm od podlahy nalepiť 10 cm široký vodorovný pás z mliečnej fólie ako vizuálnu prekážku	
kovanie	bezpečnostný zámok, madlo väčšie, vertikálne, kotvené minimálne dvojbodovo (z dôvodu výšky úchopu malých detí)	
zárubeň	hliníková zárubeň je súčasťou zasklenej steny	
poznámka	styk okna s murivom utesniť z exteriéru paropriepustnou utesňovacou páskou, šírku parapetnej dosky zrealizovať podľa osadenia okna a hr. muríva	

Vypracoval: Mgr. Rastislav Danák, MsÚ Trnava – odbor investičnej výstavby

V Trnave 28.02.2018